


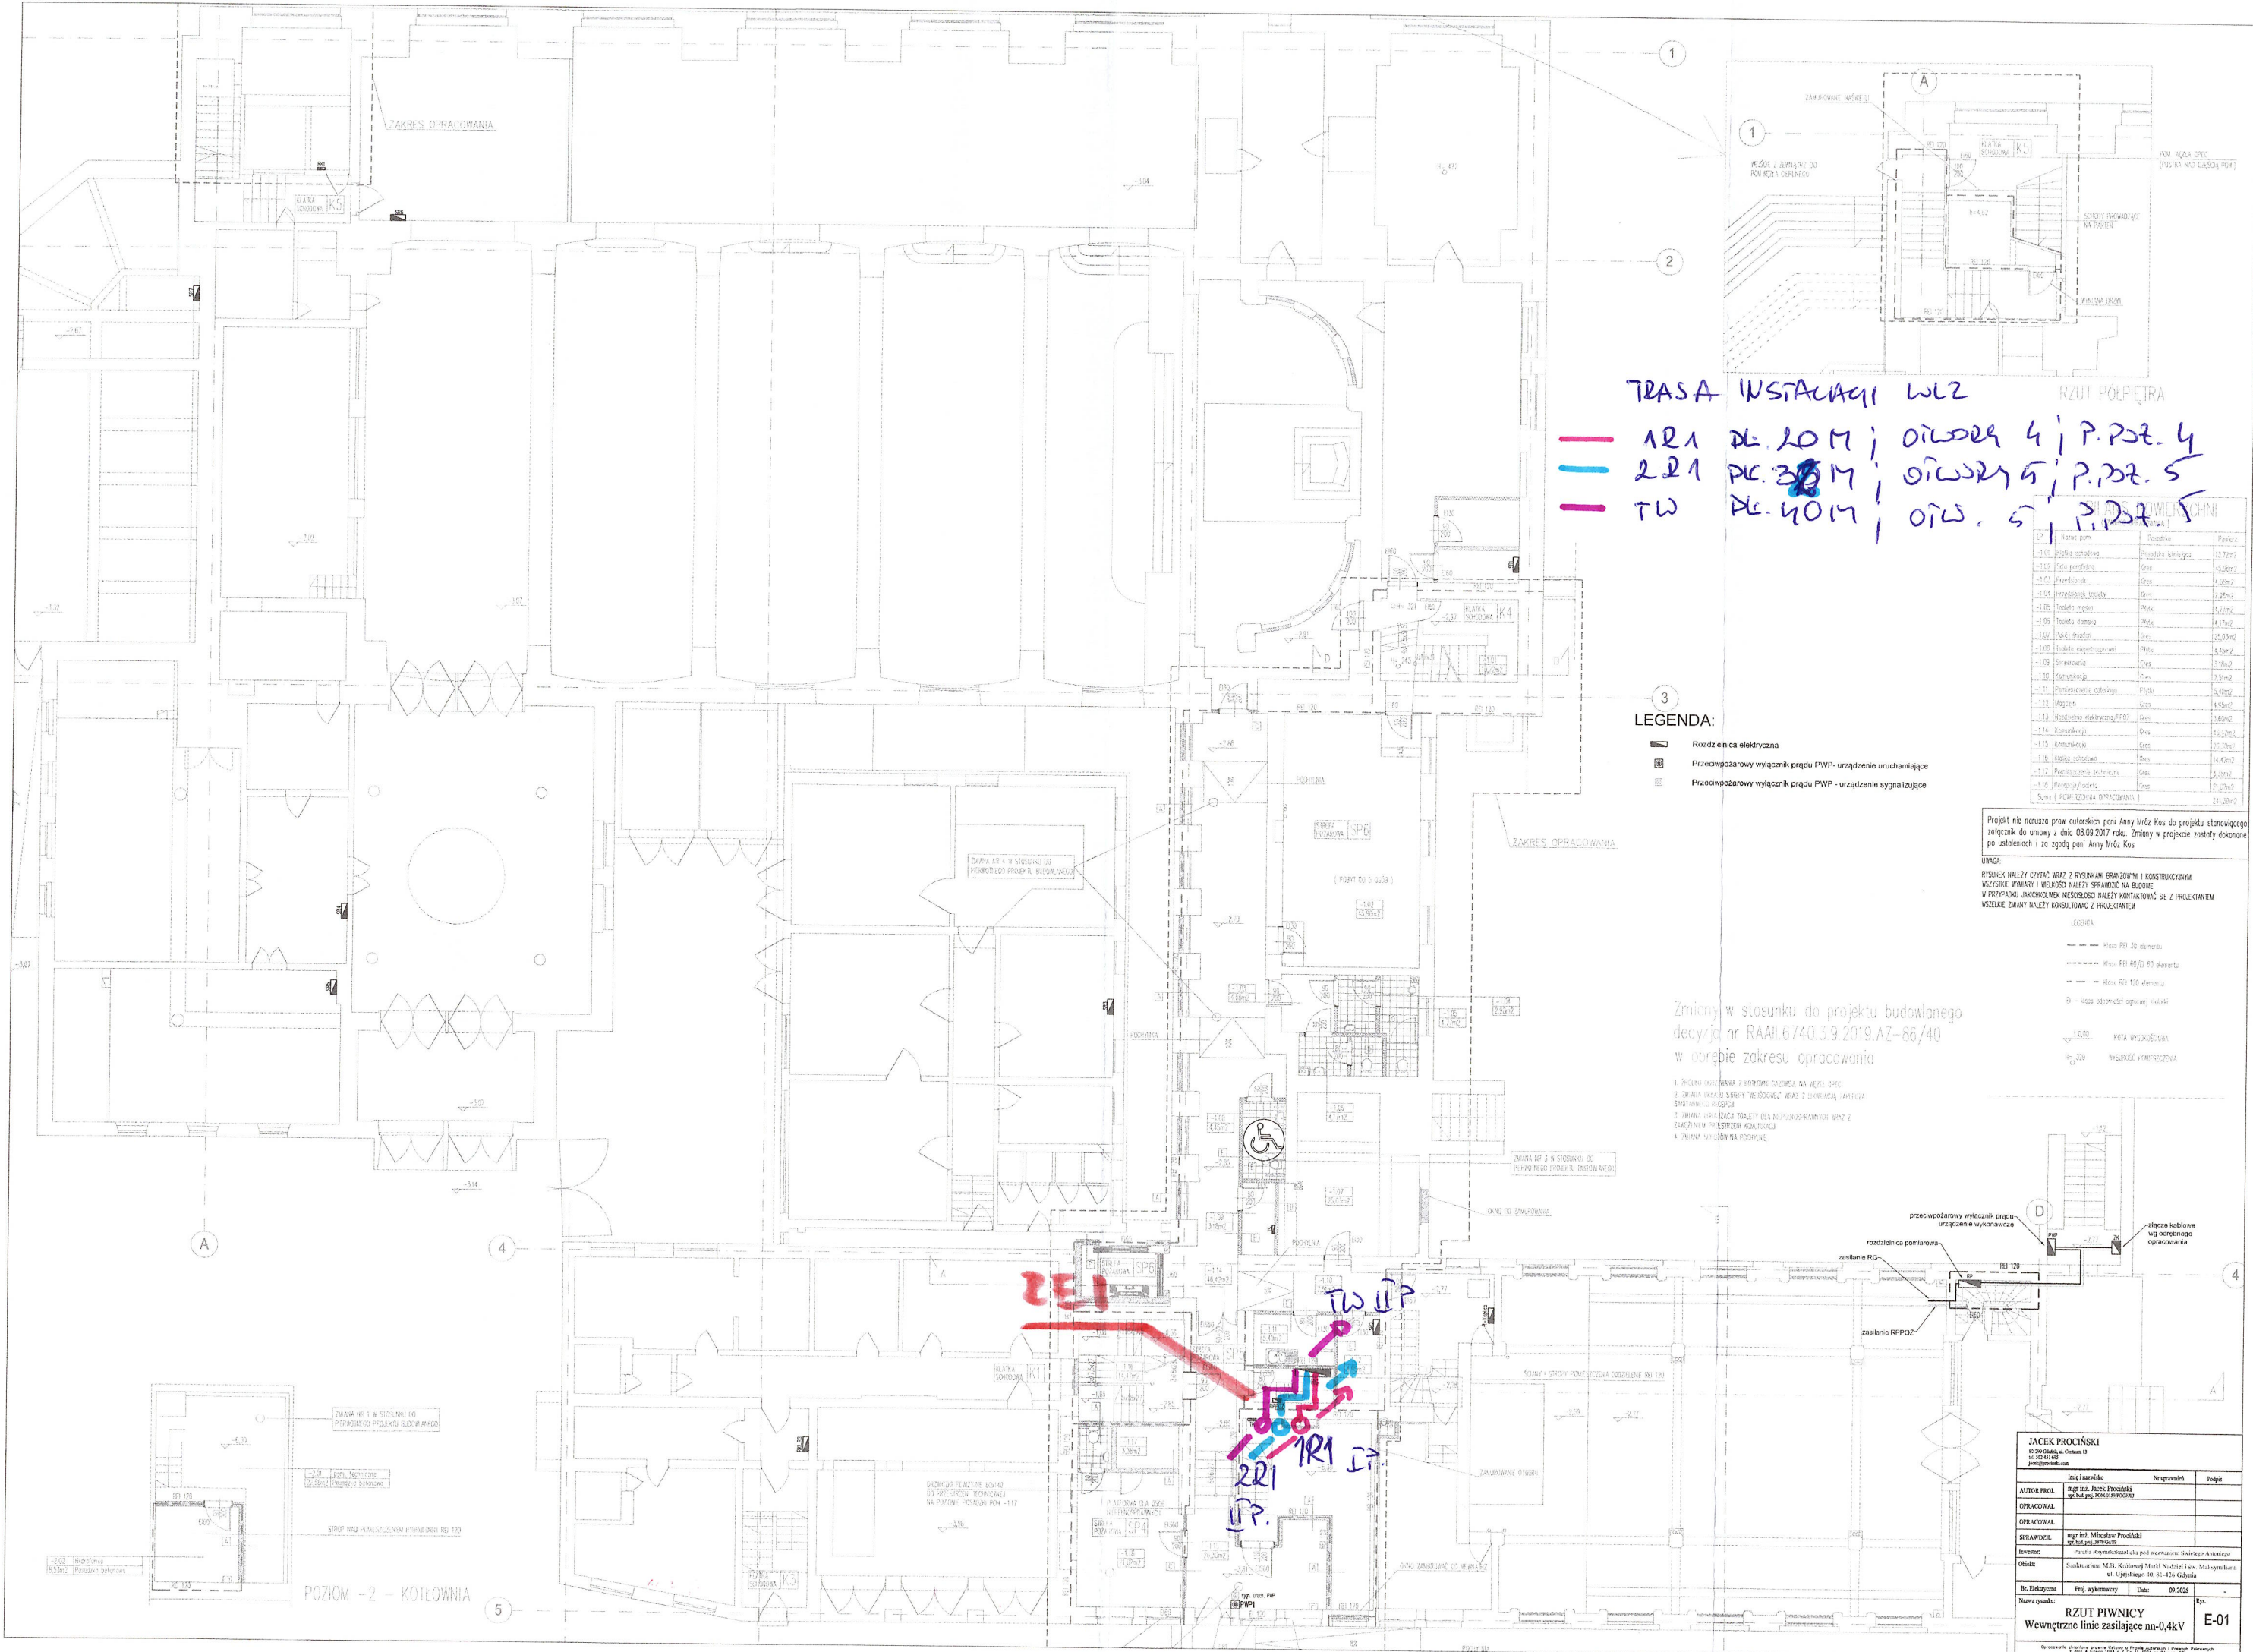

TRASA INSTALACJI WLZ

- 121 XL 20 M; OŚRODOK 4; P. PZŁ. 4
- 221 PL 30 M; OŚRODOK 5; P. PZŁ. 5
- TW XL 40 M; OŚ. 5; P. PZŁ. 5

LEGENDA:

- Rozdzielnia elektryczna
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP - urządzenie uruchamiające
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP - urządzenie sygnalizujące

POZIOMY WIDOK		
Nazwa pom.	Powierz.	Powierz.
-1.01. Kuchnia kuchenna	Powierz. kuchenna	13.72m ²
-1.02. Sala jadalna	Sala	45.88m ²
-1.03. Przedpokój	Sala	4.08m ²
-1.04. Przedpokój	Sala	1.89m ²
-1.05. Kuchnia kuchenna	Powierz.	1.70m ²
-1.06. Kuchnia kuchenna	Powierz.	1.17m ²
-1.07. Kuchnia kuchenna	Sala	15.03m ²
-1.08. Kuchnia kuchenna	Powierz.	1.15m ²
-1.09. Kuchnia kuchenna	Sala	1.16m ²
-1.10. Kuchnia kuchenna	Sala	1.15m ²
-1.11. Kuchnia kuchenna	Powierz.	1.15m ²
-1.12. Kuchnia kuchenna	Sala	1.15m ²
-1.13. Kuchnia kuchenna	Sala	1.15m ²
-1.14. Kuchnia kuchenna	Sala	1.15m ²
-1.15. Kuchnia kuchenna	Sala	1.15m ²
-1.16. Kuchnia kuchenna	Sala	1.15m ²
-1.17. Kuchnia kuchenna	Sala	1.15m ²
-1.18. Kuchnia kuchenna	Sala	1.15m ²
Suma (powierzchnia opracowania)		

Projekt nie narusza praw autorskich pani Anny Mróz Kos do projektu stanowiącego załącznik do umowy z dnia 08.09.2017 roku. Zmiany w projekcie zostały dokonane po ustaleniu i za zgodą pani Anny Mróz Kos

UWAGA
RYSEK Należy czytać wraz z rysunkami branżowymi i konstrukcyjnymi
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie
W przypadku jakichkolwiek niesłowności należy kontaktować się z projektantem
Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem

- Kolor RZ 30 elementu
- Kolor RZ 60/50 elementu
- Kolor RZ 120 elementu
- Di - masa odpowiedniej opławy
- Kolor RZ 30 elementu
- Kolor RZ 60/50 elementu
- Kolor RZ 120 elementu
- Di - masa odpowiedniej opławy

Zmiany w stosunku do projektu budowlanego
decyzja nr RA.61.6740.3.9.2019.AZ-86/40
w obrębie zakresu opracowania

- 1. Zmiana sposobu wykonania na wertykalnym
- 2. Zmiana sposobu wykonania na wertykalnym
- 3. Zmiana sposobu wykonania na wertykalnym
- 4. Zmiana sposobu wykonania na wertykalnym

JACEK PROCIŃSKI		
10-200 Główny, ul. Centrum 13 00-100 Warszawa jacekprociński.com		
AUTOR PROJ.	mgr inż. Jacek Prociński upr. bud. pos. 1000000000	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mirosław Prociński upr. bud. pos. 1000000000	
Inwestor	Parafia Przemysłowska pod wezwaniem Świętego Antoniego	
Obiekt	Niedzielnia M.B. Księżej Marii Nurt i św. Maksymiliana ul. Upięknienie 40, 81-426 Gdynia	
In. Elektryczna	Prób. wykonawczy	Data: 09.2025
Nazwa rysunku	RZUT PIWNICY Wewnętrzne linie zasilające nn-0,4kV	
		Rys. E-01

